


CLASSIFICAÇÃO – IT/PA 01 – Parte I				
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	
D	COMERCIAL	D-1	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL	
CARGA DE INCÊNDIO – IT/PA 02 – Parte IV				
OCCUP. /	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO	
D	ADMINISTRAÇÃO	D-1	700 MJ/m ²	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO MJ/m ²		
MÉDIO		700 MJ/m ²		
CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS (IT/PA 02 – Parte II)				
PISO	ACABAMENTO		CLASSE I	
	REVESTIMENTO			
PAREDE	ACABAMENTO		CLASSE I	
	REVESTIMENTO			
TETO E FORRO	ACABAMENTO		CLASSE I OU II-A	
	REVESTIMENTO			

QUADRO RESUMO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA	
SEGURANÇA ESTRUTURAL	CONFORME IT/P. 07 - Parte I – TRRF – 60 min 30min Proteção Ext. MET. ESTRUTURA CONCRETO – ISENTA
CONTROLE DE MAM de ACABAMENTO	CONFORME IT/P. 02 – Parte II
SALA DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT/P. 05 – Parte I
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME IT/P. 08 – Parte I
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	DEDECRETA IT/P. 05 – Parte II 1/3 ILUMINAÇÃO ALIMENTADA POR GERADOR
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME IT/P. 04 – Parte I
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT/P. 05 – Parte III
SISTEMA DE EXTINTORES	PO. QUÍMICO SICO-ABG 3M x 140 BC MÉDIO-MOD-50M x PERFORMER
SISTEMA DE HÍDRANTES	Tubo 456mm AC DN 240 HÍDRANTES – MANG. 368mm, 30m ESGOTO JATO SÓDIO 160mm PROJ. = 200 mm = 2. OPERANDO VER MEMORIAL DE CÁLCULO HIDRÁULICO



APROVAÇÕES:

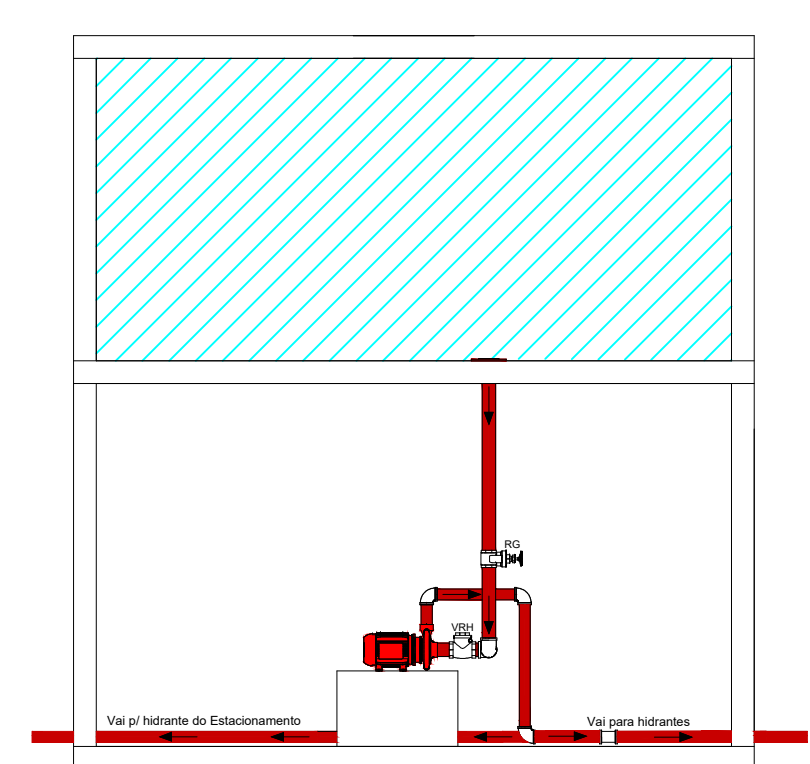

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Diretoria de Serviços Técnicos
Centro de Avaliações Técnicas

PROTOCOLO DE INDAGAÇÃO Nº _____
ANALISADO POR (NOME DO RESPONSÁVEL) _____

APROVADO

DATA: ____/____/____
ANALISTA: _____

1 () Aprovação da Análise do Projeto.
2 () Solicitação de Projeto, Protocolo Original nº _____.
3 () Com Observações que habilitam a _____.
4 () Modificação de Projeto por planilha. Protocolo Adicional de nº _____.

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

LOCAL: AVENIDA HILSEN, S/N - AGRICULOS DO INCRA - AMAPÁ - MARABÁ - PA

PROJETO: PROJETO DE SEGURANÇA DE INCÊNDIO E EMERGÊNCIA

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

CPF: 04.302.015/0001-20

RESP. TÉCNICO: CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

ENDEREÇO CIVIL: CREATA 1510121-0

ESCALA	DATA: 03/10/2022	RECIBO Nº 000 249*	ALMOXARÉHO POR: CLARINDO JR.	ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 4.345,50 m²
PLANTA DE INCÊNDIO ISOMETRICO, DETALHES DA BOMBA E RESERVATÓRIO, MEDIDAS DE SEGURANÇA.	DESENHADO POR: _____			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

01/03